中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670886

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
直流断路器
RDX6-63DC、RDX6-63HDC Uimp：6kV；Ui：400V；Ue：DC250V(1P)、DC500V(2P)、DC750V(3P)、DC1000V(4P)；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；过电流脱扣器类型：热磁式；瞬时脱扣类型：C 型、D 型;RDX6-63DC：Icu=Ics=6kA；RDX6-63(H)DC：Ics=7.5kA,Icu：10kA;选择性类别：A 类；适用于隔离用；接线方式：1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形；

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 29 日　　**有效期至：**2029 年 08 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670886

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品接线方式示意图：

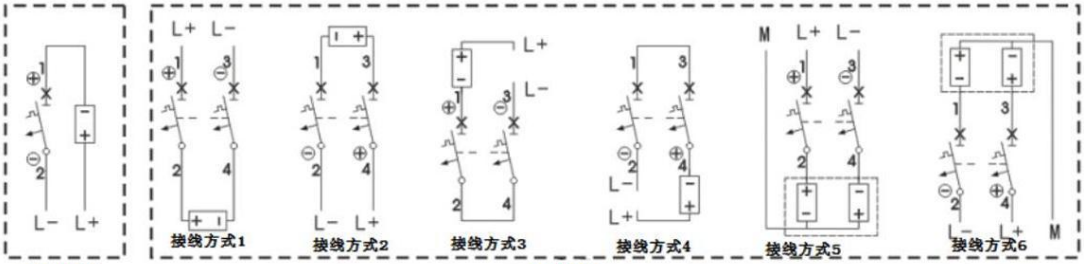

1P外形　　2P外形

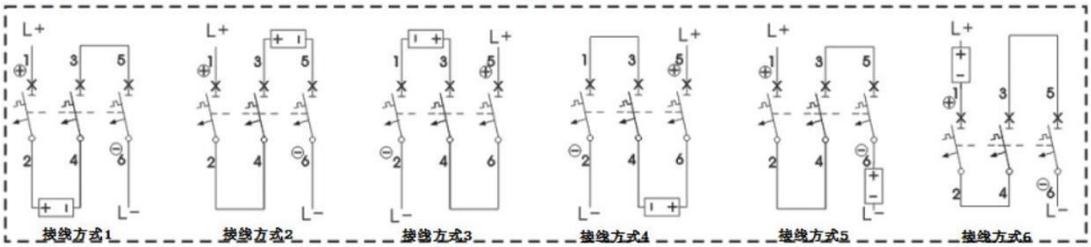

3P外形

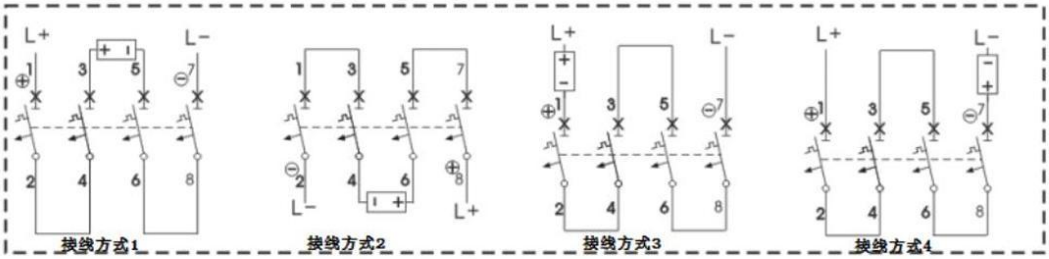

4P外形

接线图说明：

1、L+：电源正极，L-：电源负极；

2、⊕：断路器正极，⊖：断路器负极；

3、-[+ I]-：负载；

4、直流电源通常："L-"接负极，正负电源系统中极性"M"接地。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666